

# Kornverteilung


DIN EN ISO 17892-4

Projekt : Raschau-Markersbach, Bergstr.; WG "Markersbacher Talblick"

Projektnr. : 08352 - 28 \ 24719 / 29718

Datum : 29.07.2020

Anlage : 3

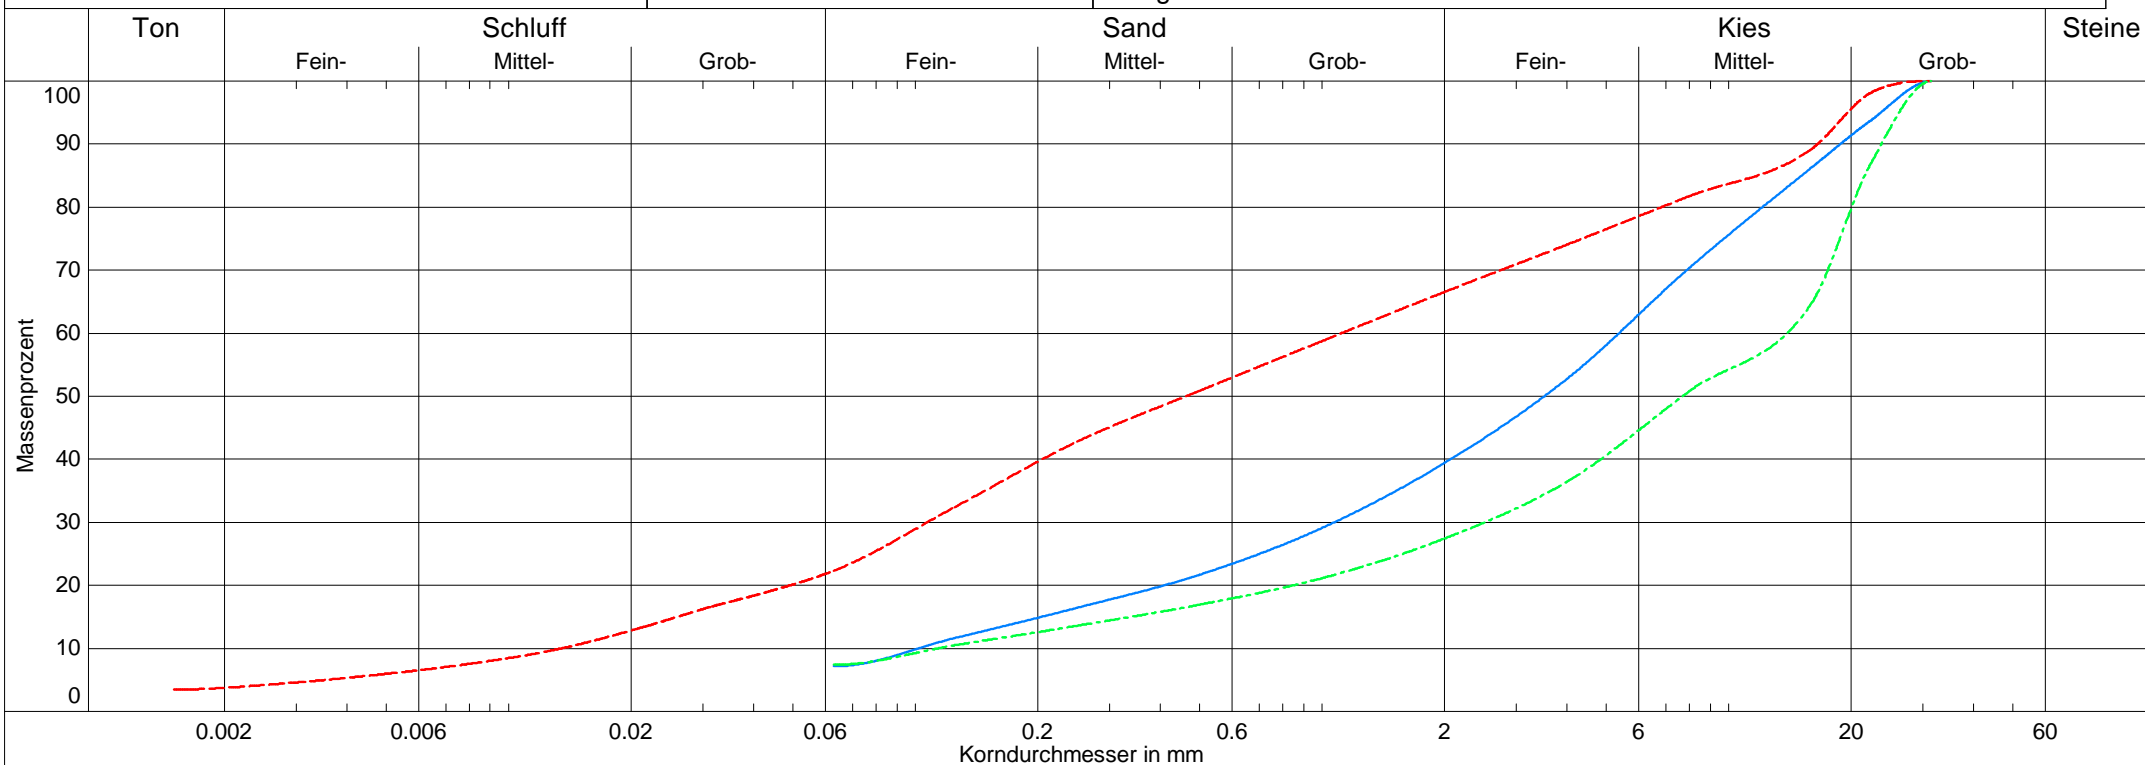

| Labornummer          | — KV 1 (67)          | - - - KV 2 (68)      | - - - KV 3 (69)     |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Entnahmestelle       | 1/3                  | 2/2                  | 5/2                 |  |  |
| Entnahmetiefe        | 0,60 - 1,85 m        | 0,30 - 1,45 m        | 0,10 - 0,80 m       |  |  |
| Ungleichförm. U      | 52.7                 | 82.7                 | 122.7               |  |  |
| Krümmungszahl Cc     | 2.1                  | 0.8                  | 4.0                 |  |  |
| Kornform             | plattig              | plattig              | plattig             |  |  |
| Oberfläche           | rau                  | rau                  | rau                 |  |  |
| d10 / d60            | 0.102/5.366 mm       | 0.013/1.116 mm       | 0.113/13.911 mm     |  |  |
| Bodenansprache       | Gneis, vollst. verw. | Hangschutt           | Hangschutt          |  |  |
| Wassergehalt         | 4.3 %                | 15.7 %               | 8.0 %               |  |  |
| Anteil < 0.063 mm    | 7.1 %                | 22.3 %               | 7.4 %               |  |  |
| Frostempfindl.klasse | F2                   | F3                   | F2                  |  |  |
| d50                  | 3.519 mm             | 0.462 mm             | 7.688 mm            |  |  |
| Kornfrakt. T/U/S/G/X | 0.0/7.1/32.3/60.6 %  | 3.7/18.6/44.2/33.5 % | 0.0/7.4/20.0/72.6 % |  |  |